


c.d. na rys. E4.1

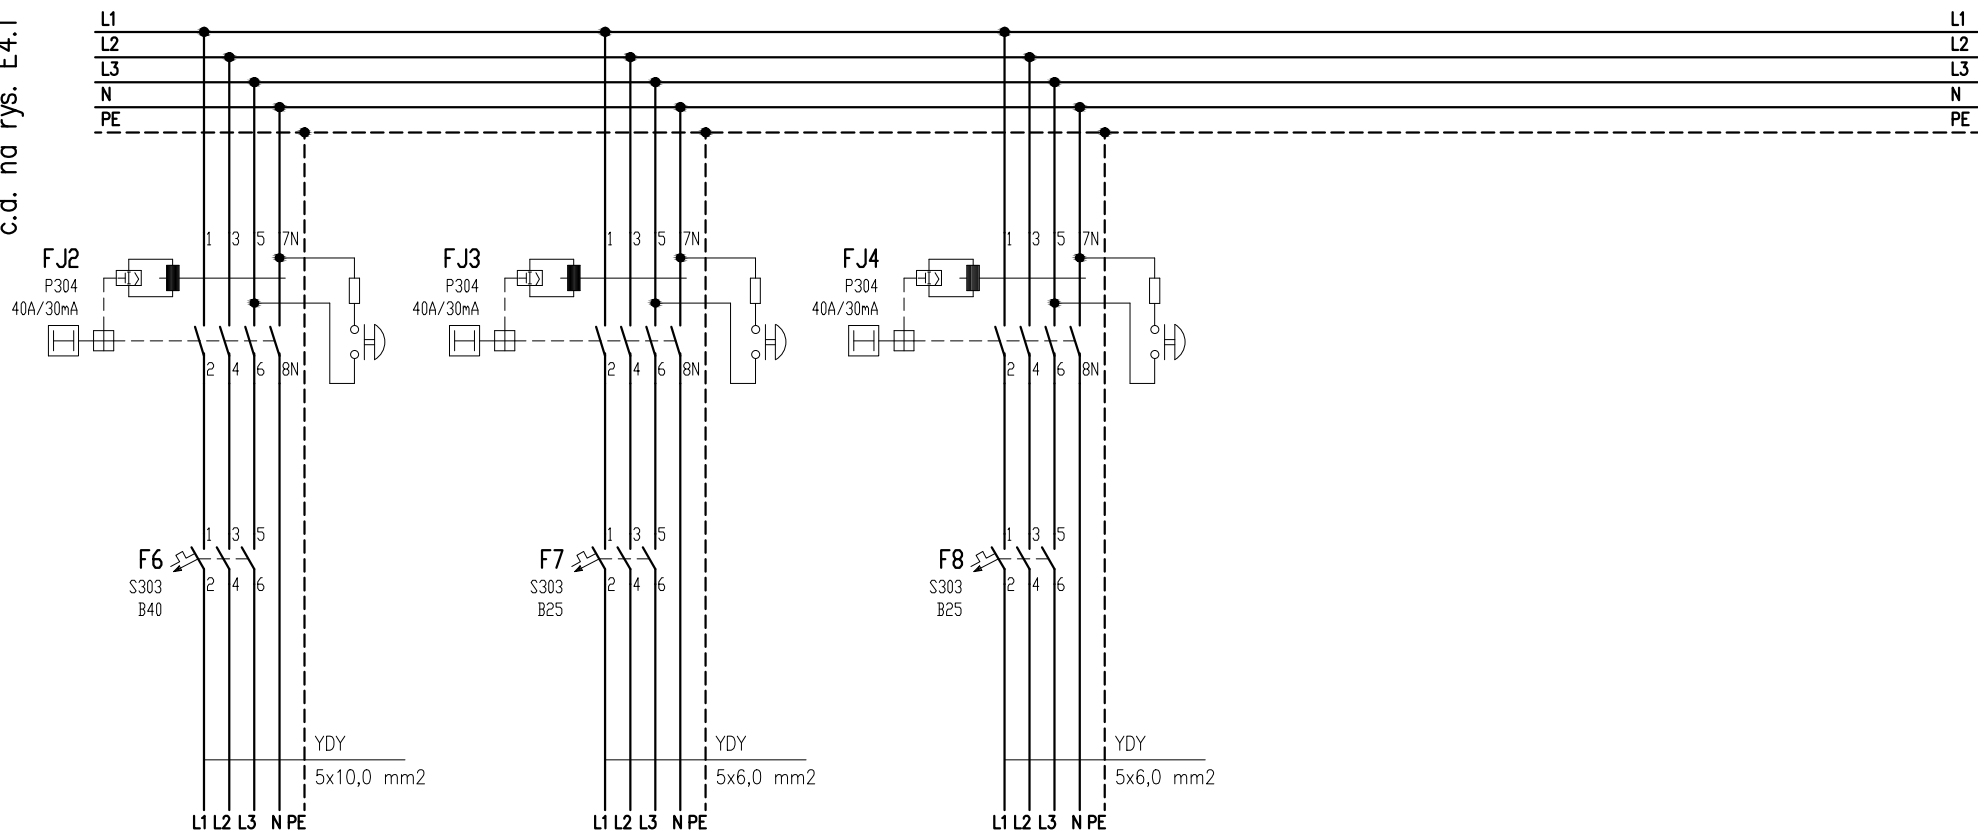

Nr obwodu	PC	SSK1	SSK2
Przeznaczenie	Pompa ciepła	Szafa sterująca kotła nr 1	Szafa sterująca kotła nr 2
Pomieszczenie			
Moc zainst.	max 15,0 kW	max 5,0 kW	max 5,0 kW

Biuro projektowe AGBAST			Investor Adres	Urząd Miasta Lubawka, Pl. Wolności 1, 40, 58–420 Lubawka	Data VIII.2015
Rodzaj inwestycji Adres	PB–Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych w Chełmsku Śląskim, ul. Kolonia 14, 58–420 Lubawka	Skala –: –	Przedmiot rysunku	Schemat tablicy TK	Nr rys. E4.2
Stadium	Projekt Wykonawczy		Projektant	mgr inż. Jan Kostrzanowski UAN–VIII–7342/156/94 SLK/IE/1552/02	Podpis:
Branża	Elektryczna				