


SCHEMAT PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO

Zestaw wodomierzowy z wodomierzem WS-2,5, DN20, filtrem wodnym DN25 i zaworem antyskażeniowym typu EA251, DN25 np. firmy Danfoss

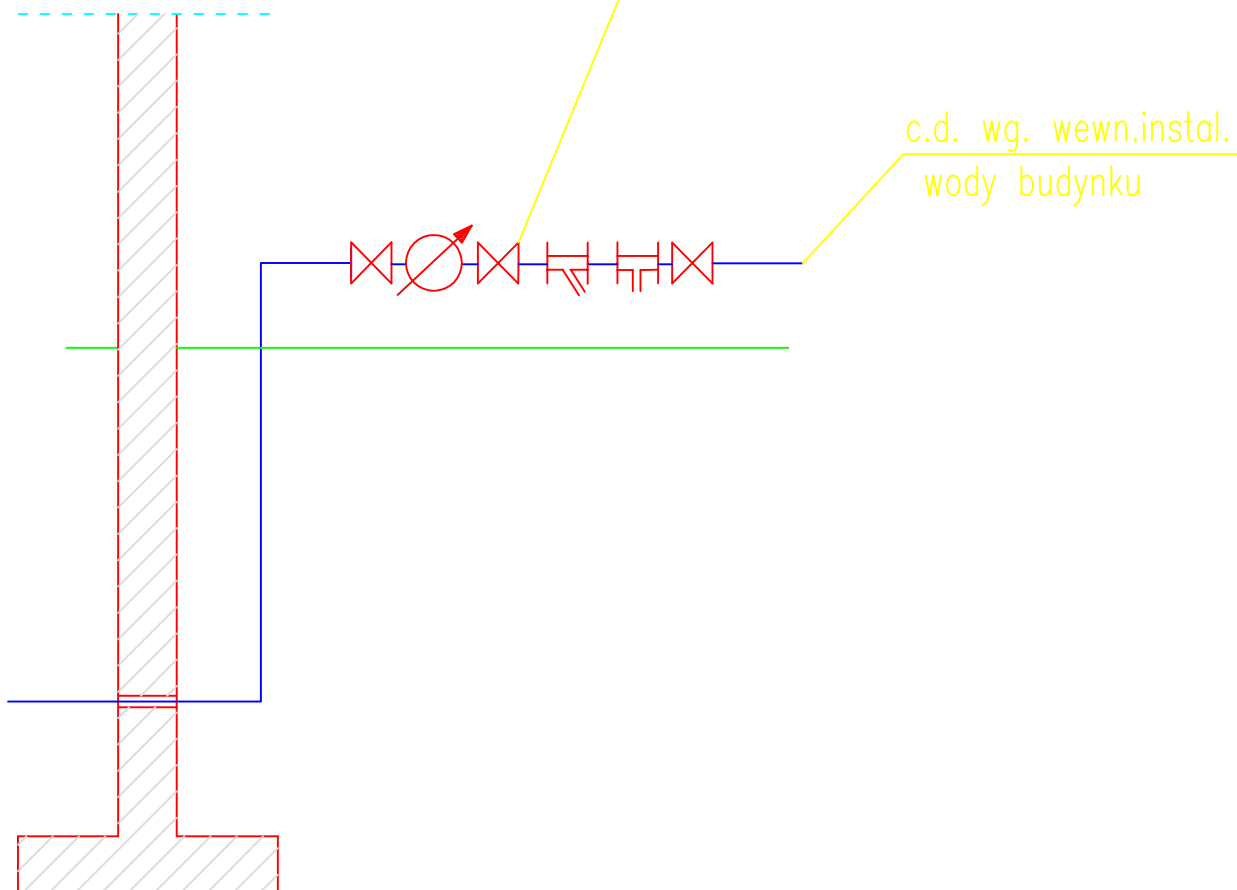

c.d. wg. wewn. instal.
wody budynku

Pracownia	Projektowa PROJSAN	51-124 Wrocław ul. Jutrzońska 9
	tel./fax (071) 3527734	e-mail : projstan@o2.pl
Nazwa i adres obiektu :		
Projekt wykonawczy ujęcia wody i wodociągu dla miejscowości Jarkowice i Miskowice		
	Numer uprawnień	Data
Projektant :	768/80 JG	X. 2006
Sprawdzający :	1065/82 JG	
Przedmiot rysunku :	Skala :	Numer rysunku :
Schemat przyłącza wodociągowego		35