


c.d. na rys. E4.1

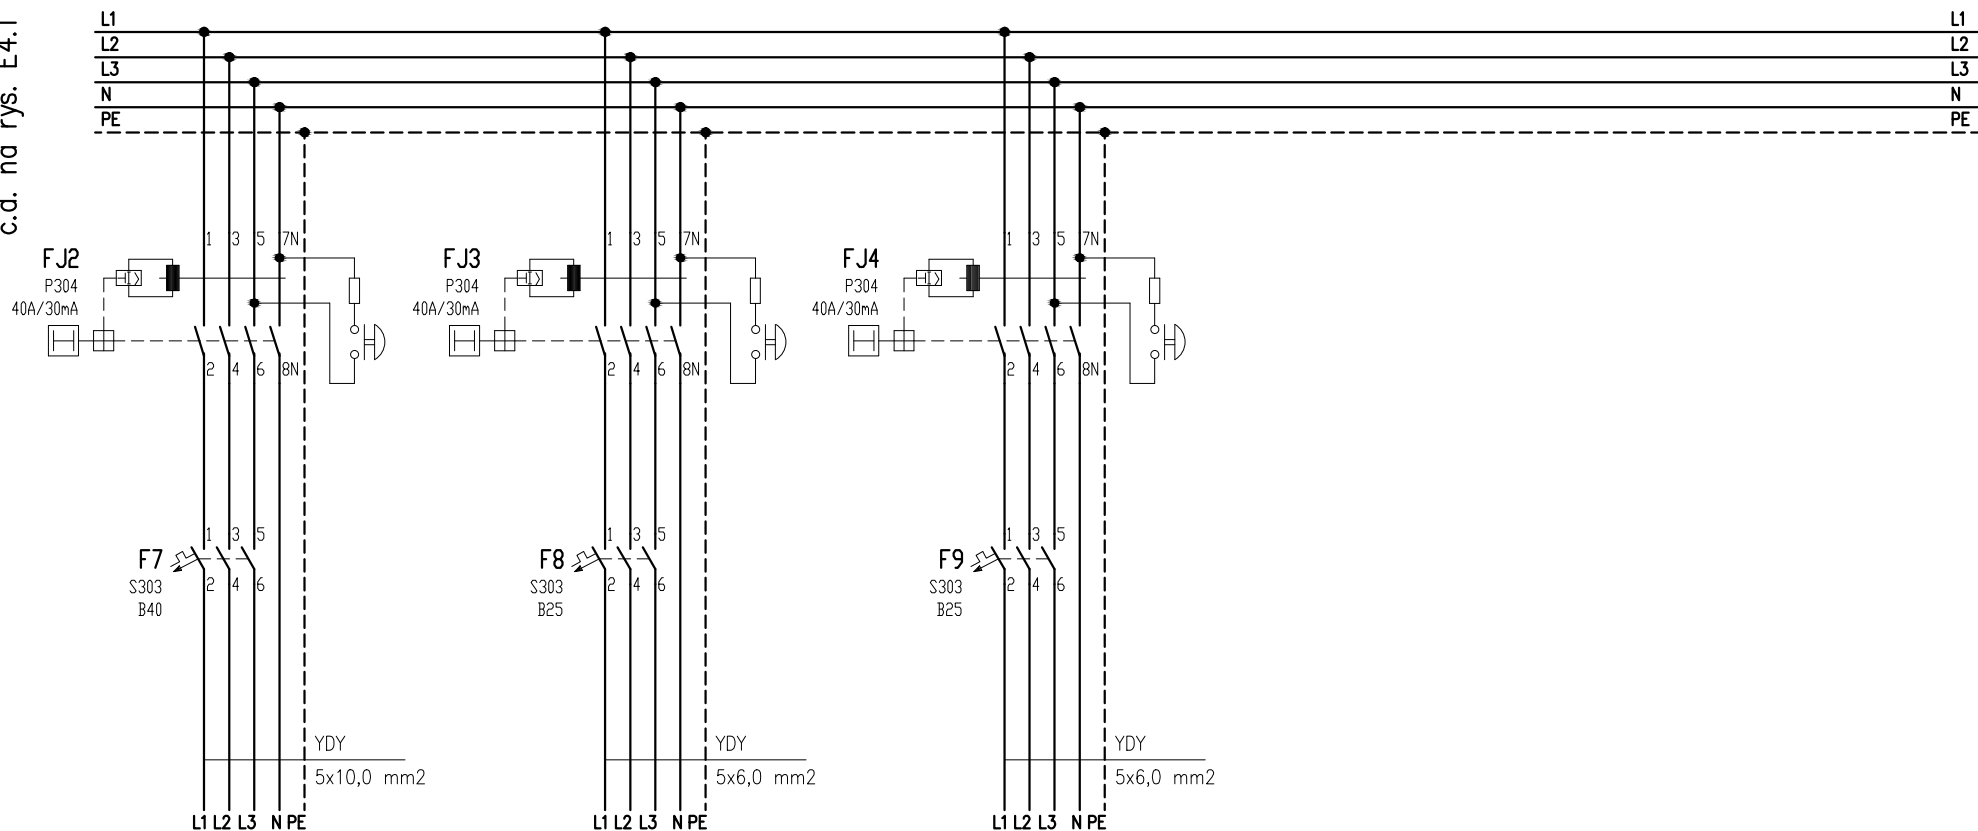

Nr obwodu	PC	SSK1	SSK2
Przeznaczenie	Pompa ciepła	Szafa sterująca kotła nr 1	Szafa sterująca kotła nr 2
Pomieszczenie			
Moc zainst.	max 15,0 kW	max 5,0 kW	max 5,0 kW

Biuro projektowe AGBAST			Investor	Urząd Miasta Lubawka,		Data VIII.2015
Rodzaj inwestycji	PB—Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych w Chełmsku Śląskim, ul. Kolonia 14, 58—420 Lubawka	Skala —: —	Adres	Pl. Wolności 1, 40, 58—420 Lubawka		
Adres			Przedmiot rysunku	Schemat tablicy TK		Nr rys. E4.2
Stadium			Projekt Budowlany		Projektant	mgr inż. Jan Kostrzanowski UAN—VIII—7342/156/94 SLK/IE/1552/02
Branża	Elektryczna					